


Схема системы пожаротушения

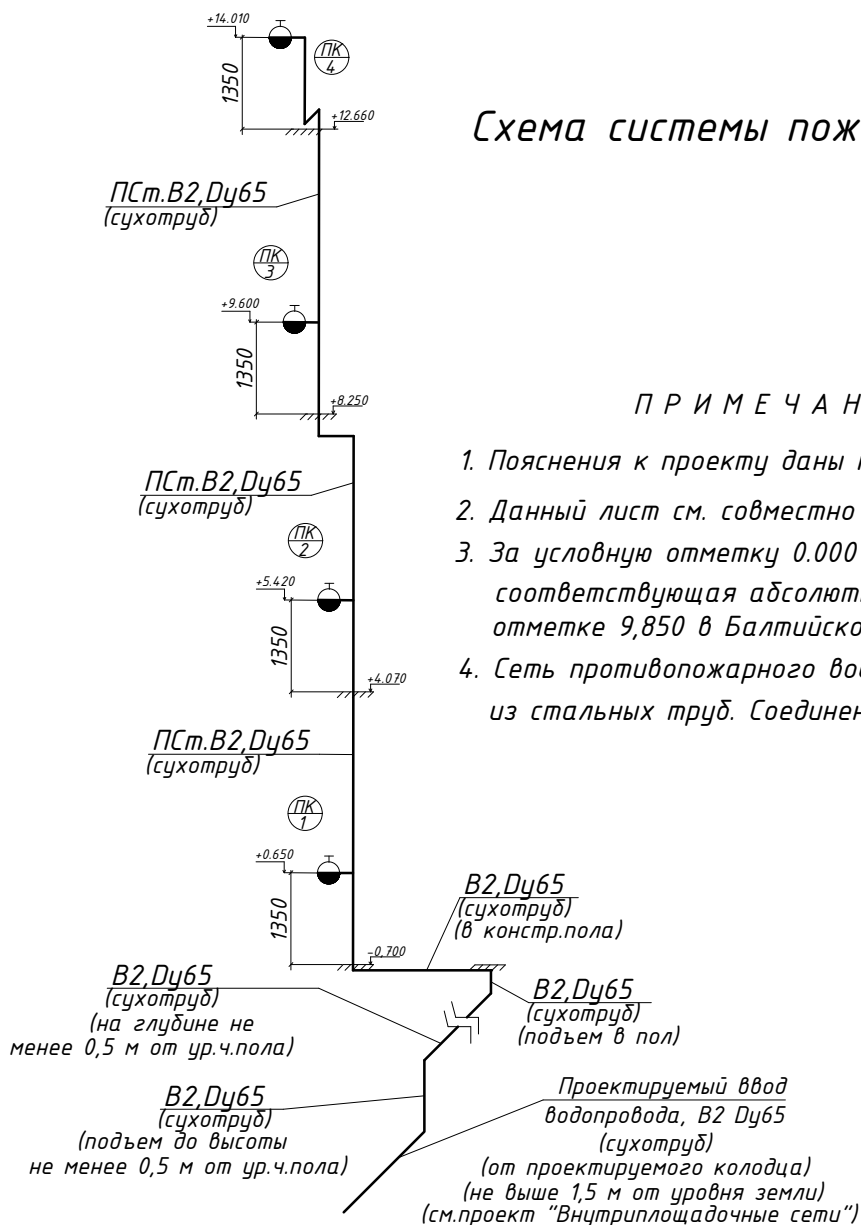

П Р И М Е Ч А Н И Я :

1. Пояснения к проекту даны на листе ВК-1.
2. Данный лист см. совместно с листом ВК-3 - ВК-6.
3. За условную отметку 0.000 принята отметка, соответствующая абсолютной отметке 9,850 в Балтийской системе высот.
4. Сеть противопожарного водопровода монтировать из стальных труб. Соединения выполнить на сварке.

Условные обозначения :

— В2, трубопровод противопожарного водопровода (сухотруба)

СОГЛАСОВАНО:



Федеральное государственное унитарное предприятие
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
(ФГУП ЦНРПМ)

Арх.№

Дата
выпуска

2015 г.

Заказчик: Министерство культуры Российской Федерации

Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.

Адрес: Архангельская обл. Приморский р-н., пос.Соловецкий

Изм. Кол.уч Лист Ндок Подп. Дата

Разработал Завидова А.О.

Проверил Краснощекова

Никольская башня
Водоснабжение и водоотведение
Пожаротушение

Схема системы пожаротушения

Стадия

Р

Лист

4

Листов

4

ОИР