


Спецификация деревянных элементов

для окон ОК2-15 -- ОК2-18, ОК2-35 -- ОК2-38

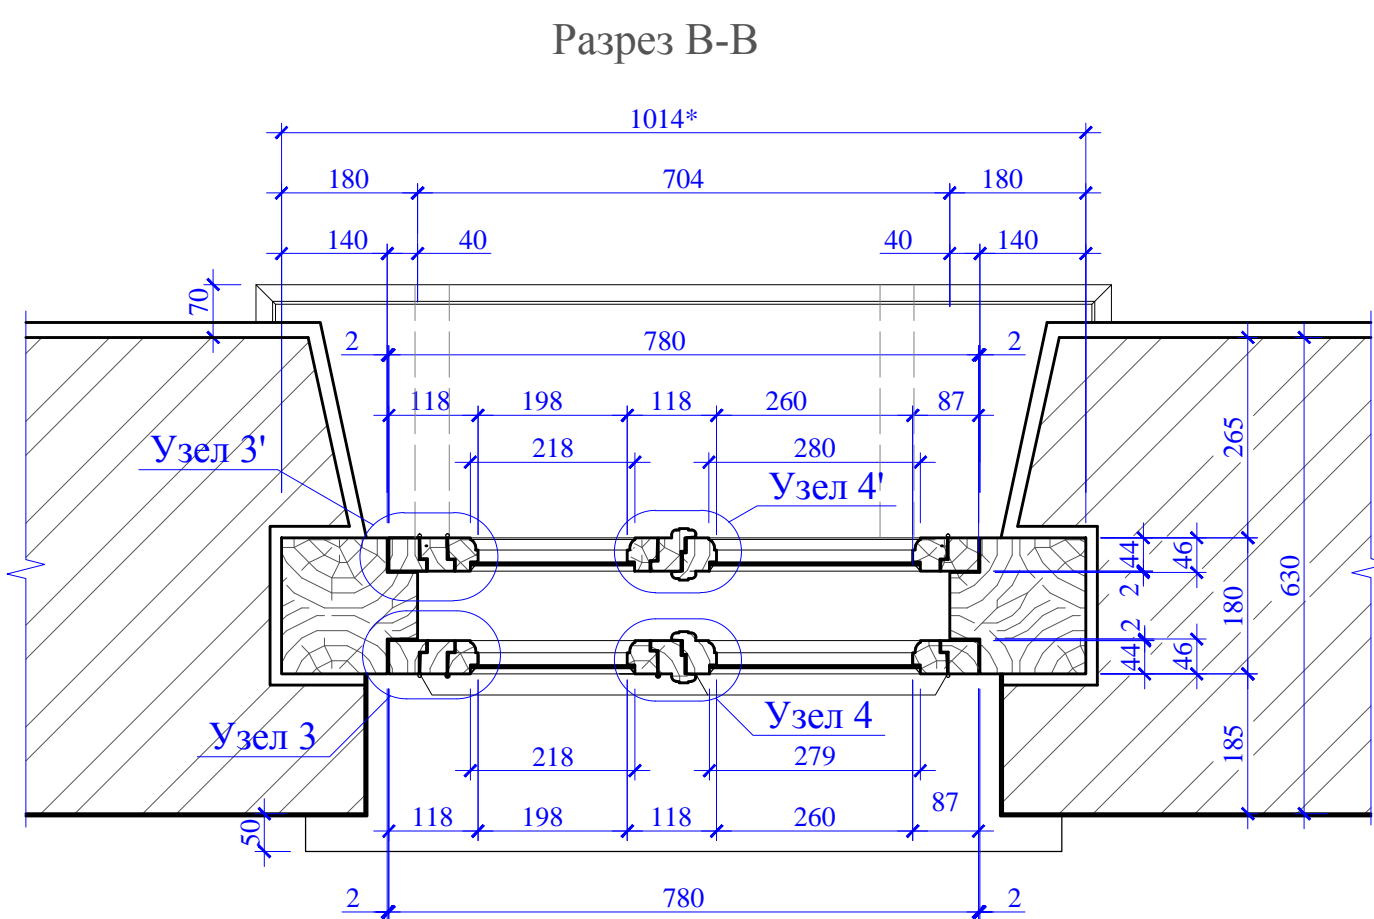

Разрез В-Е

Ведомость фурнитуры
для окон ОК2-15 -- ОК2-18, ОК2-35 -- ОК2-38

Поз.	Наименование	Кол-во на 1 окно	Кол-во на 8 окон
1	Петля оконная	8 шт.	64 шт.
2	Ручка-скоба оконная	2 шт.	16 шт.
3	Шпингалет	4 шт.	32 шт.
4	Петля форточная	4 шт.	32 шт.
5	Задвижка форточная	2 шт.	16 шт.
6	Крючок ветровой	2 шт.	16 шт.
7	Останов	2 шт.	16 шт.

1. Чертеж оконного блока разработан на основе обмеров сохранившихся стolarsных заполнений окон 2-го этажа.
2. Маркировку проемов см. РД-2.
3. Узлы и шаблоны деталей см. РД-45 –РД-48.
4. После установки лесов необходимо произвести тщательный осмотр и уточнить габариты сохранившихся оконных колод. Колоды и отдельные бруска колод, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, подлежат замене. При установке вновь изготовленных колод (и отдельных брусков колод) допускается подкладка внешних контуров.
5. Подлинные оконные решетки лагерного периода реставрировать в соответствии с технологическими рекомендациями и установить в закладные колоды (подлинные или вновь изготовленные). Количество и места установки реставрируемых решеток согласовать с архитектором-реставратором.
6. Оконные заполнения изготовить из древесины сосны I сорта влажностью не более 12%.
7. Поверхности оконных колод, обращенные к кладке и находящиеся под наметом штукатурки, обрабатываются антисептиком, осматриваются или биваются толем.
8. Швы между колодой и кладкой тщательно проконопачиваются паклей, смоченной в растворе алебаstra.
9. Деревянные элементы загрунтовать и окрасить в соответствии с технологическими рекомендациями. Цвет покраски согласовать с архитектором-реставратором.
10. Наружные подоконники изготовить из доски толщиной 50 мм, окрыть кровельным железом с покрытием согласно цветному решению фасадов.
11. Ведомость внутренних подоконников см. РД-44.
12. Фурнитуру изготовить из латуни. Оконная ручка-скоба и форточная завертка представлены на листе РД-57. Петли, шпингалеты, ветровые крючки, остоуны подобрать стилизованные из имеющего ассортимента или изготовить по индивидуальному проекту. Выбранную фурнитуру согласовать с архитектором-реставратором.
13. Все размеры даны в миллиметрах.

						209-29-10P-AP		
						Архангельская область, Соловки, Остроп Анзер, Свято-Троицкий скп		
Изм.	Коп. экз.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Рук. респ.	Беляева Т.М.			<i>Беляева Т.М.</i>		Ансамбль Троицкой церкви с колокольней и кельным корпусом	Страница	Лист
Науч. руковод.	Смирнов Н.И.			<i>Смирнов Н.И.</i>			РД	41
Арх.-реставр.	Тихановская А.С.			<i>Тихановская А.С.</i>		Столярные заполнения оконных проемов. ОК2-15 -- ОК2-18, ОК2-35 -- ОК2-38 М 1:10	ООО "Мастерские Андрей Антонова"	
Арх.-реставр.	Комышева И.А.			<i>Комышева И.А.</i>				
Вед. инж.-рест.	Краус С.В.			<i>Краус С.В.</i>				
Инж.-рест.	Тараскин Н.Н.			<i>Тараскин Н.Н.</i>				